


RE1

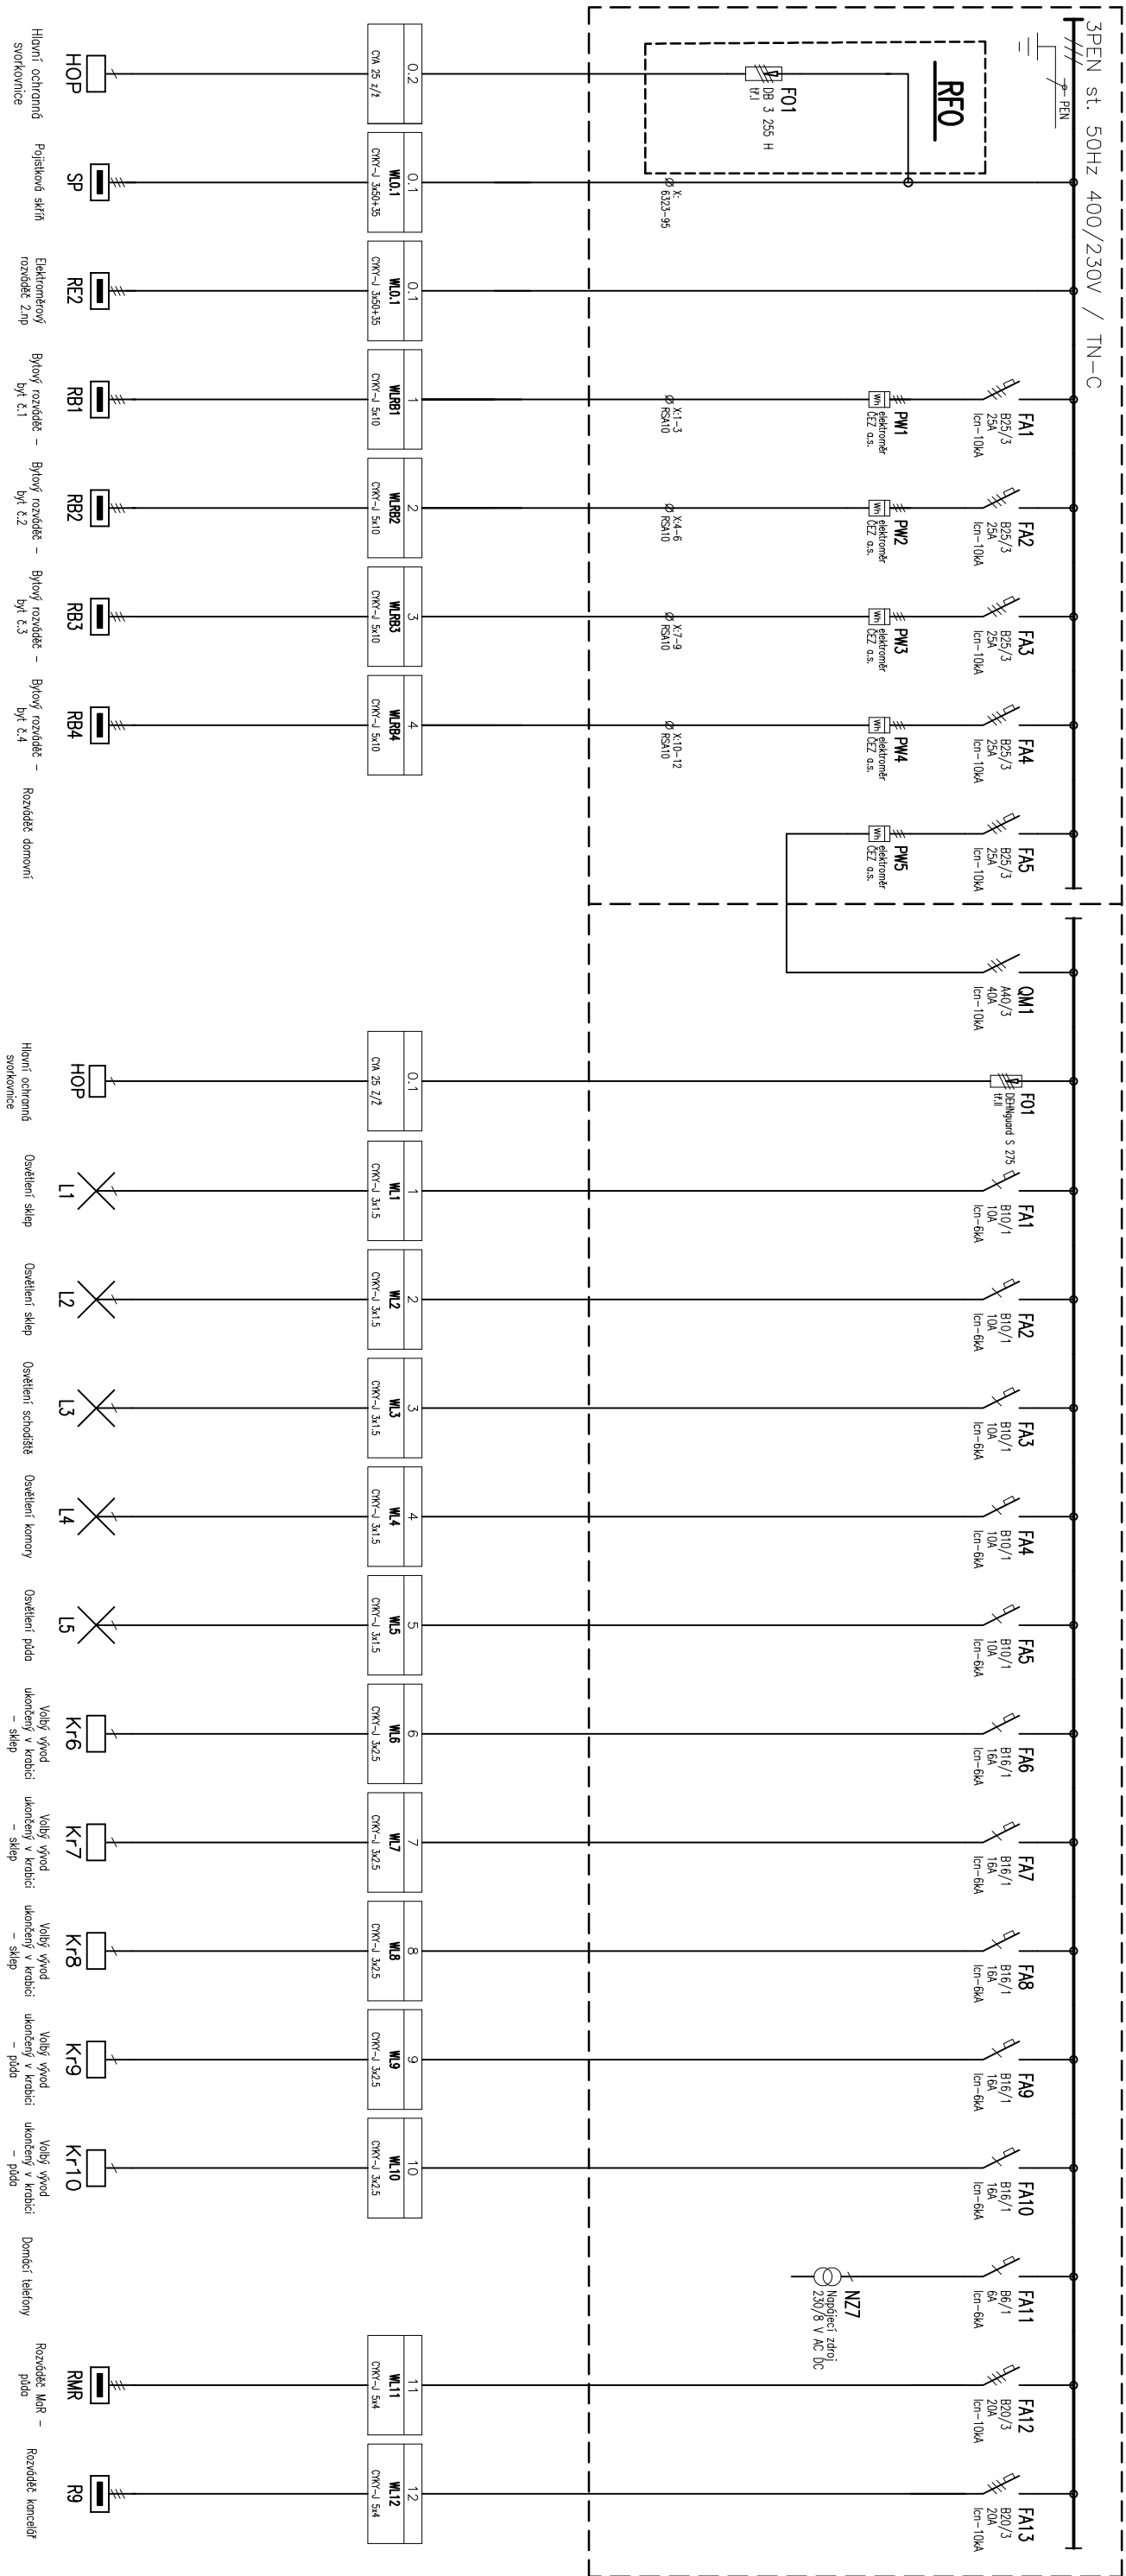

RD

Označení rozvodnice:	RE1
Rozvodnice:	Rozvodnice pro 9 elektroměrů, pod omítkou
Typ, označení:	–
Poloha:	POD omítkou IP40
Stupeň krytí:	–
Vnitřní Šířka x Výška x Hloubka:	–
Vyklenek Šířka x Výška x Hloubka:	–
Vnější Šířka x Výška x Hloubka:	810 x 2035 x 240 mm

Poznámka:

Rozváděče RE1 bude instalovány do výšky dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

Rozváděče RE1 bude obezděn.

Instalace přepětových ochran tří RFO v elektroměrovém rozváděči RE1 musí splňovat normu

PNE 33 0000-5.

V měřené části rozváděče RE1 bude umístěna svorkovnice PAS k napojení vodičů CYA 25 (16) z/z.

CTS / servis		C.T.S.E. Servis, s.r.o. Slavkova 6068/18 708 00 Ostrava - Poruba	
Investor :	SMO, úm ob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA		
Název zakázky :	STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BVTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV		
Stupeň :	Projekt pro provedení stavby		
Část :	Elektroinstalace	Vyracoval : V.Hochmann	
Název výkresu :	Rozváděč elektroměrový RE1 - přehledové schéma	Zodp. projektant : Ing. J.Holář	
		Kód zakázky :	1004.08
		Datum :	01/2012
		List : 1/1	Formát : A3
		Měřítko : -	
		Poř. číslo :	EO-005