


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
číslo	název	rozloha
001	CHODBA-SCHODIŠTĚ	16,75
002	SKLEP	17,90
003	SKLEP	16,56
004	SKLEP	11,52
005	SKLEP-PLYNA VODA	09,86
006	SKLEP	15,21
007	SKLEP	18,76
008	SKLEP	06,50
009	SKLEP	01,98
010	SKLEP	18,76
011	SKLEP	15,21
012	SKLEP	18,15
013	SKLEP	23,05
014	CHODBA	04,50
015	SKLEP	18,57
PLOCHA CELKEM		205,28

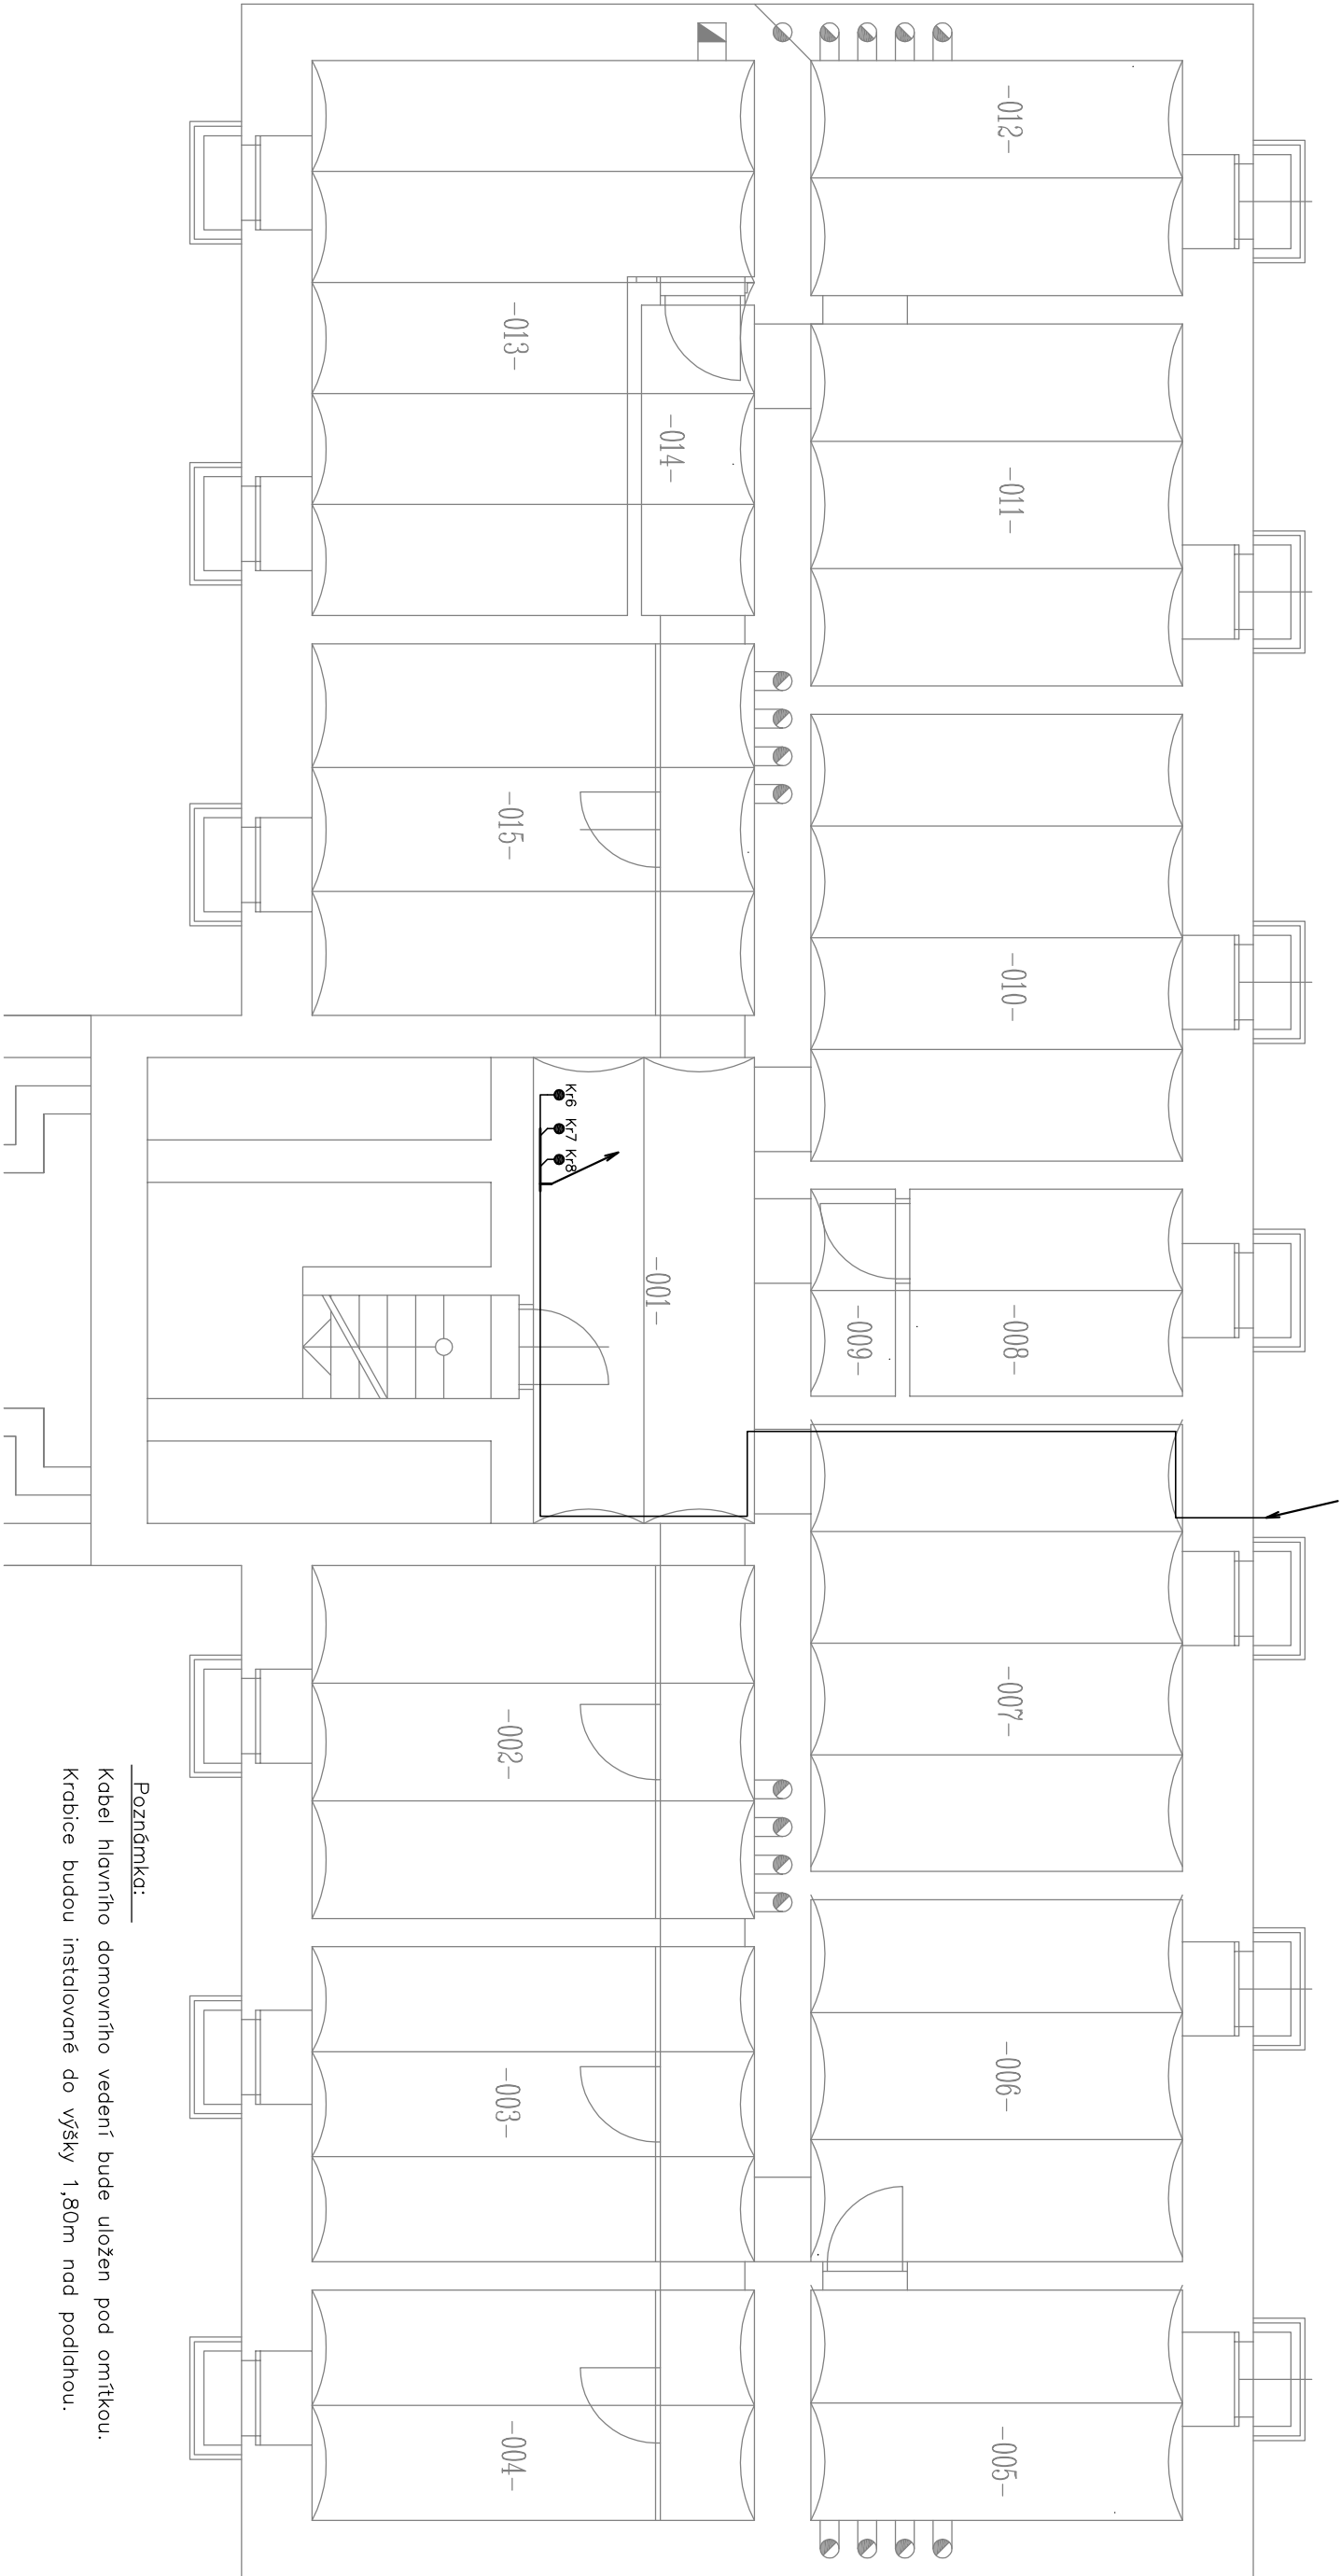

Poznámka:

Kabel hlavního domovního vedení bude uložen pod omítkou.
Krabice budou instalované do výšky 1,80m nad podlahou.

- Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
- Základní ochrana: izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Doplňková ochrana: proudové chrániče

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
•		Elektronařadační krabice					IP54

CTSE/servis

C.T.S.E. Servis, s.r.o.

Slavkova 6068/18

708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval : V.Hochmann

Zodp. projektant : Ing. J.Holář

Kód zakázky: 1004.08

Datum : 01/2012

Líst : 1/1

Formát : A3

Měřítko : 1:75

Investor : SMO, úm ob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA

Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV

Stupeň : Projekt pro provedení stavby

Část : Elektroinstalace

Název výkresu: Půdorys 1.pp - silnoproudé rozvody

Poř. číslo : EK-001