


ROZVÁDĚČ RU

3 NPE~50Hz 400V/TN-S

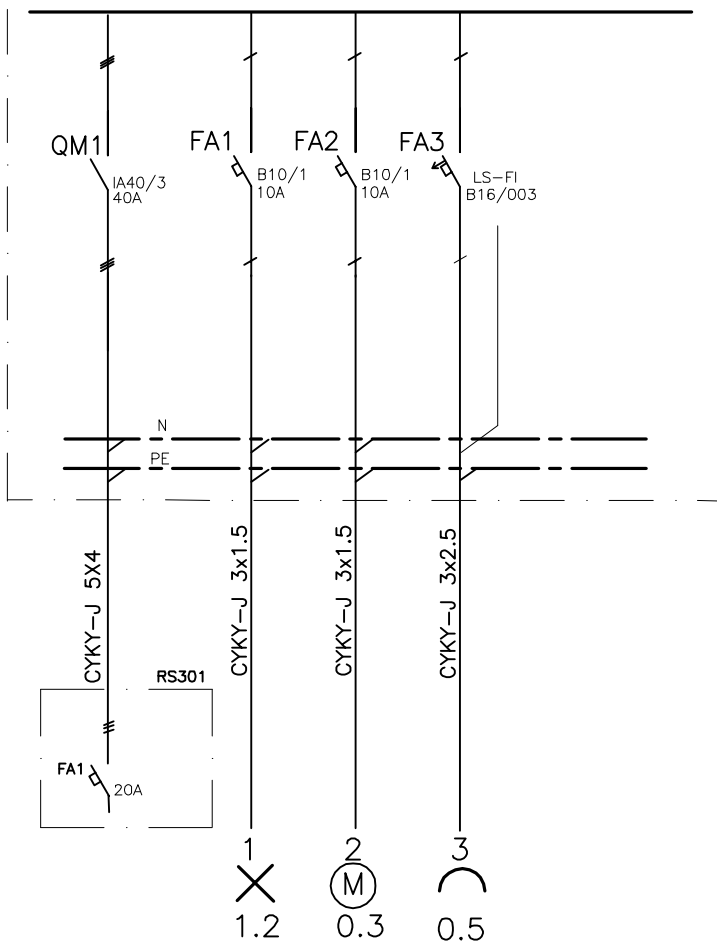


POHLED NA RU

Příklad rozmístění přístrojů

8 mod

+popis, štítky, sběrný....




OSVĚTLENÍ

ŽALUZIE

ZÁSUVKY

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
 Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
 Krytí : IP 40
 Instalovaný výkon : 2.1kW
 Výpočtové zatížení : 1.9kW
 Přívody vývody : zhora

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	 Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2 Ostrava IČo.14567105 tel.737417019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD SLAZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁ 35700 16 Ostrava	
Stavba	MODERNIZACE VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MO SLEZSKÁ OSTRAVA	Zakázka 11313
Objekt	OSTRAVA-SLEZSKÁ OSTRAVA, ZŠ BOHUMÍNSKÁ 72/1082 UČEBNA Č. 76,3.NP-PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS	Stupeň DRS
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Datum XII.2013
Obsah	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO ROZVÁDĚČE	Měřítko
		f A4 1
		Seznam D.1.4
		Archivní číslo D.1.4. -03