



## HOLEČKOVÁ 30-1.NP-BYT Č.2

## ZAPOJENÍ KOTLE

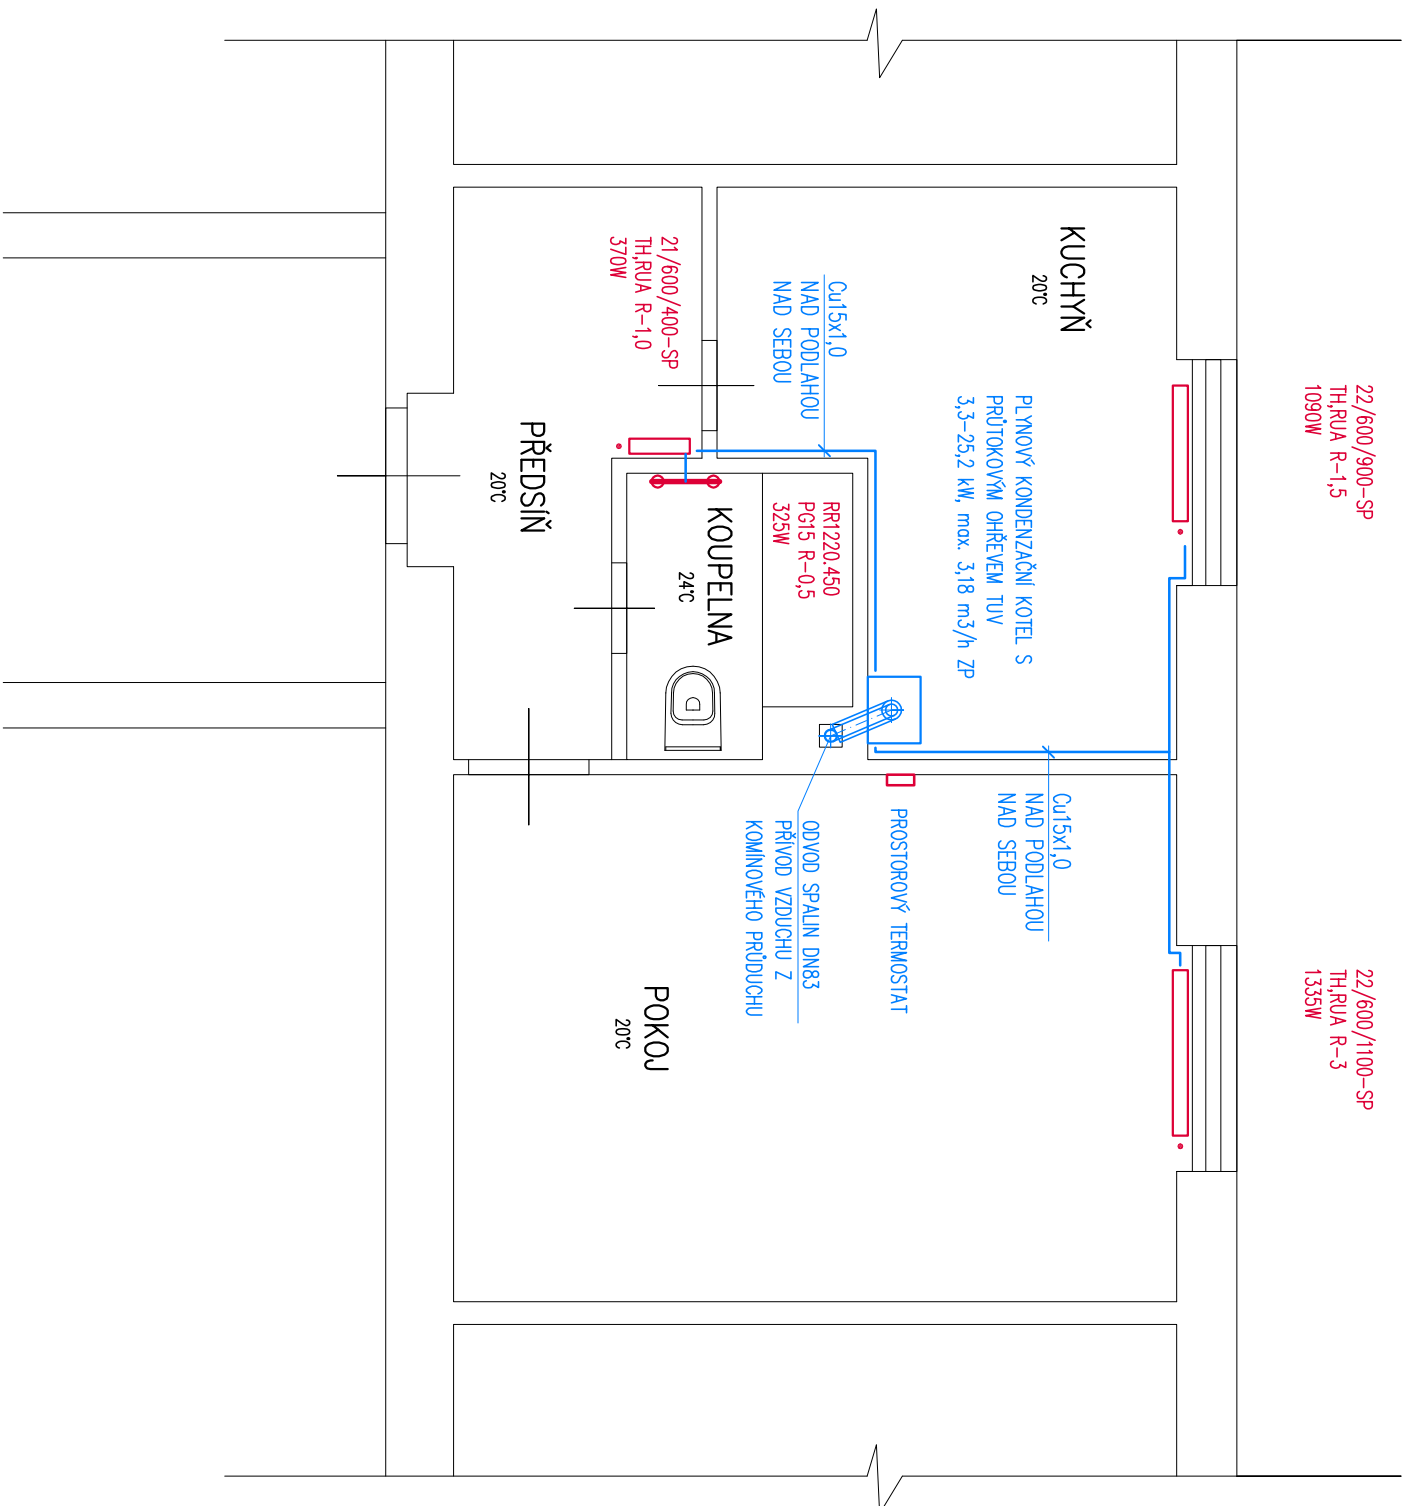

## POZNÁMKA

– PŘED ZAPOČÍTÍM REALIZACE BUDE DOBROURNOU KOMINIKOU ORGANIZACÍ PROVEDENA IDENTIFIKACE STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDCHŮ (PŘÍSLUŠNOST K BYTÍM), REŽIM JEJICH PRŮCHODNOSTI A TYTO ŘÁDNĚ VYŠETŘENY OD VESKÉŘICH SPALINOVÝCH USAZNNIN A NĚČISTOT – NEZBYTNĚ PRO MOŽNOST NASAVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU KONDENZÁČNÍMI KOTLY ZE STÁVAJÍCICH PRŮDCHŮ.

- PŘÍPOJKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI C<sub>u</sub> 15x1

- POTRUBÍ BUDE VEDENO U PODLAHY NAD SEBOU

## LEGENDA

21/500/400-SP OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNIÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU


TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE S KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5)

REGULAČNÍ A UZAVÍRAČÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM

R STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULACE VENTILOVÉ VLOŽKY, nosl. 1-kv min.=0,13, nosl. 8-kv min.=0,75 (2-0,22, 3-0,31, 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66)

RR RUČNÍKOVÝ RADIÁTOR SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

PG15 PŘÍPOJOVACÍ GARNITURA PRO STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ VČ. HLAVICE A PVC KRYTKY



-15°C

Zodp. projektant: Ivo Neužil <i>Ivo Neužil</i>		Vyracoval: Ivo Neužil <i>Ivo Neužil</i>		IVO NEUŽIL – THERM	
Obec: Ostrava		Okres: Ostrava – město		AUTORIZOVANÝ TECHNIK - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA	
Investor : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava				Vělké Albrechtie 616 7242 91 Vělké Albrechtie GSN : +4203 908 51 19 e-mail : neuzil@osseznam.cz	
Akce: VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ZŘÍZENÍ ETIŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ VE VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTCE VE SPRÁVĚ MOB SLEZSKÁ OSTRAVA		Měřítko: Datum: Zak. číslo:		1:50 březen 2017 33/2017	
BYT Č.2-1.NP, HOLEČKOVA 30, OSTRAVA		Stupeň:		DPS	
Obsah: PŮDORYS – VYTÁPĚNÍ		Číslo výkresu:		Číslo kopie:	
Díl: D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE		D.1.4.3.b-01			