

HOLEČKOVÁ 30-2.NP-BYT Č.5




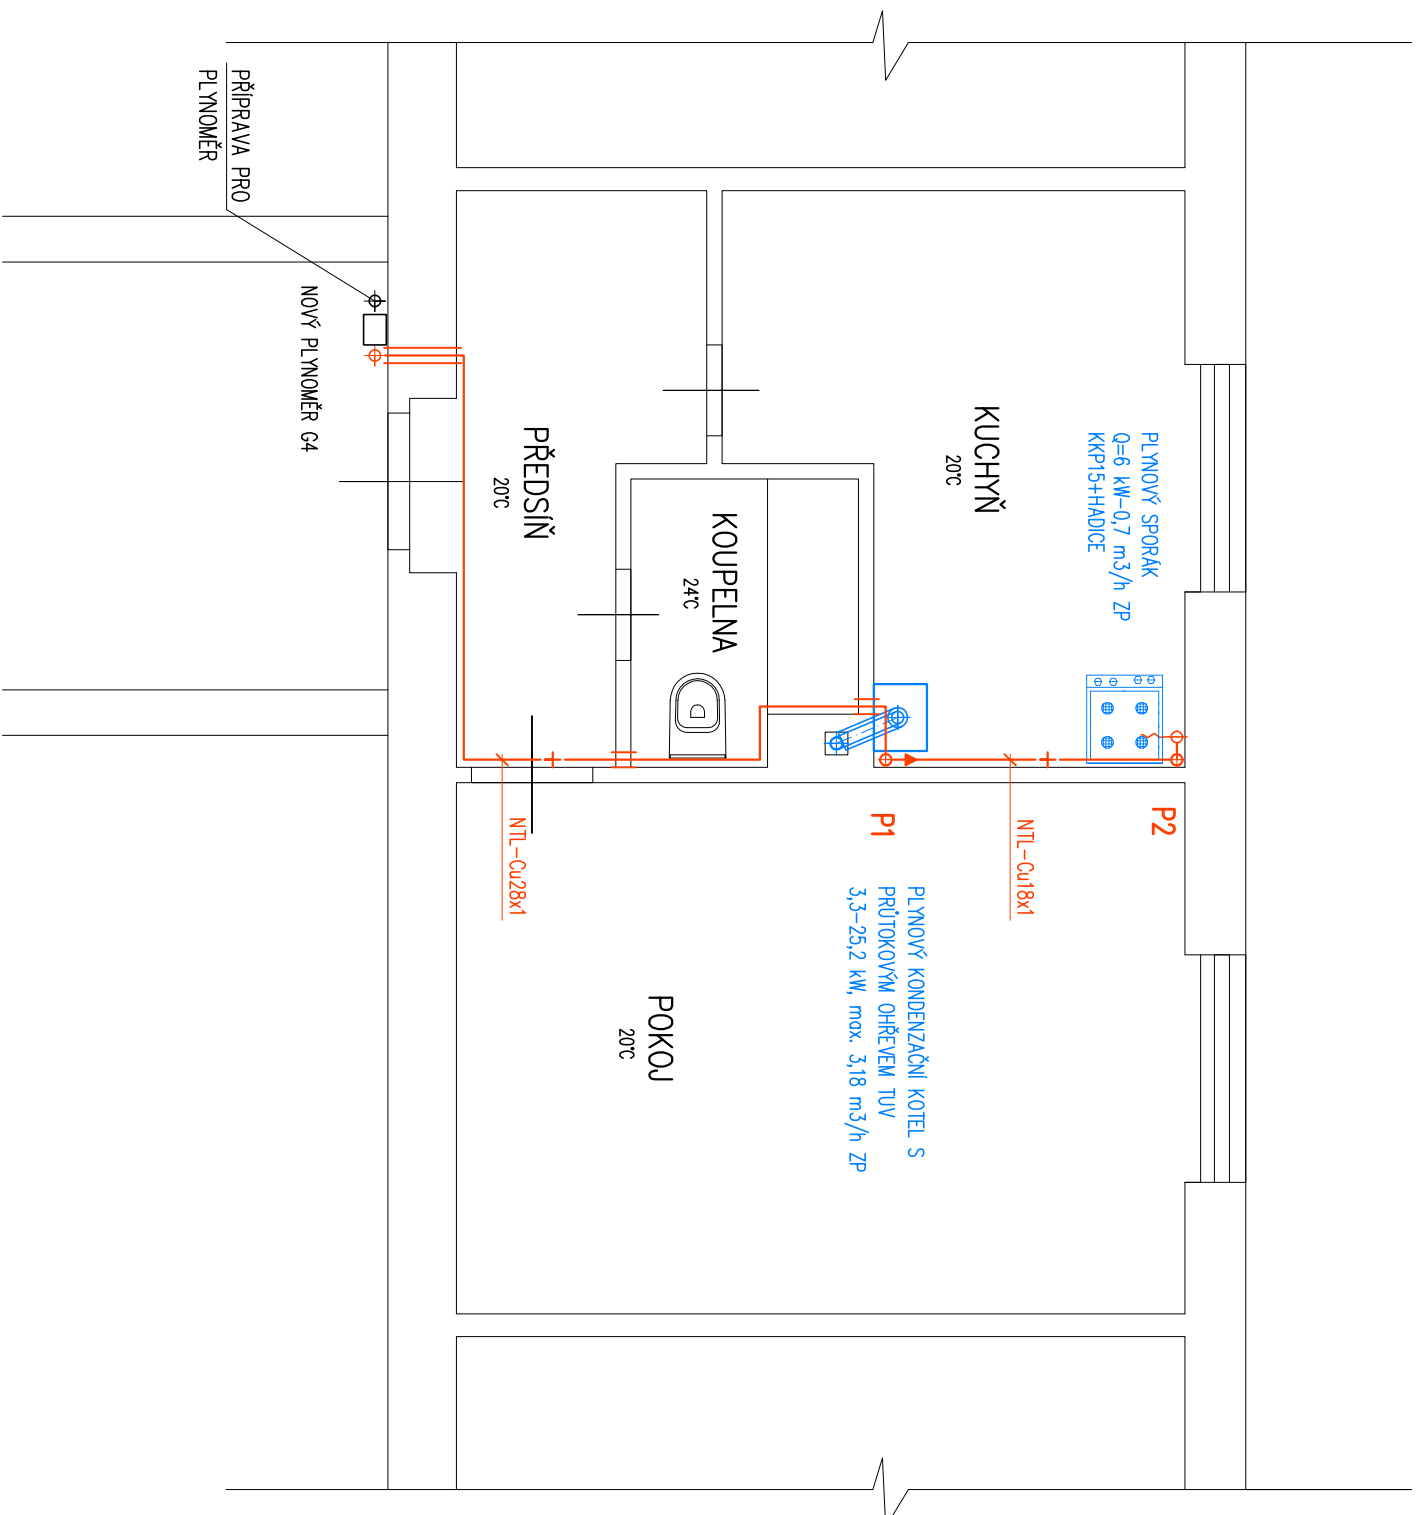


SCHÉMA ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ

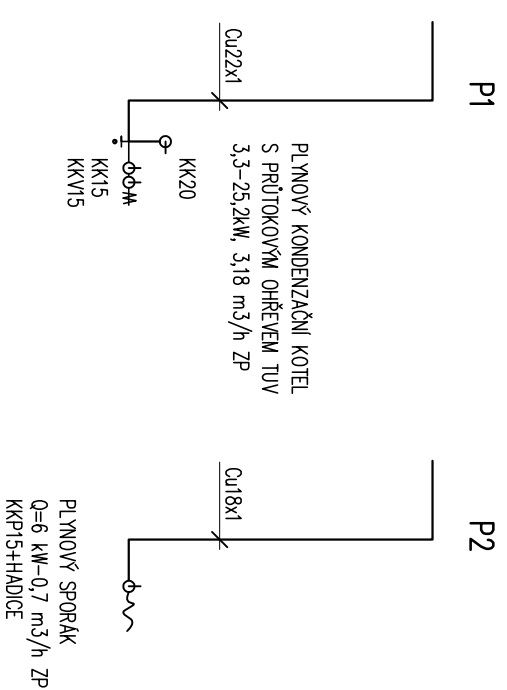

-15°C

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Zodp.projektant: | Ivo Neužil | Vypracoval: | Ivo Neužil |
| Obec: | Ostrava | Okres: | Ostrava-město |
| Investor : | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava | | |
| Akce: | VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ VE VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTCE VE SPRÁVĚ MOB SLEZSKÁ OSTRAVA | | |
| BYT Č.5-2.NP, HOLEČKOVA 30, OSTRAVA | | | |
| PŮDORYS – PLYNOINSTALACE | | | |
| Obsah: | | | |
| D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE | | | |
| Díl: | D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE | | |

IVO NEUŽIL – THERM

AUTORIZOVANÝ TECHNIK - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ
STAVBY - VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA
Valčík Albrechtice 516, 742 91 Valčík Albrechtice
GSM: +420 603 808 519
e-mail: neuzilivo@seznam.cz

| | |
|----------------|--------------|
| Měřtko: | 1:50 |
| Datum: | březen 2017 |
| Zak.číslo: | 32/2017 |
| Stupeň: | DPS |
| Číslo výkresu: | Číslo kopie: |
| D.1.4.3.b-02 | |