


LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NÍ
NAP . BAXI DUO-TEC COMPACT +24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW

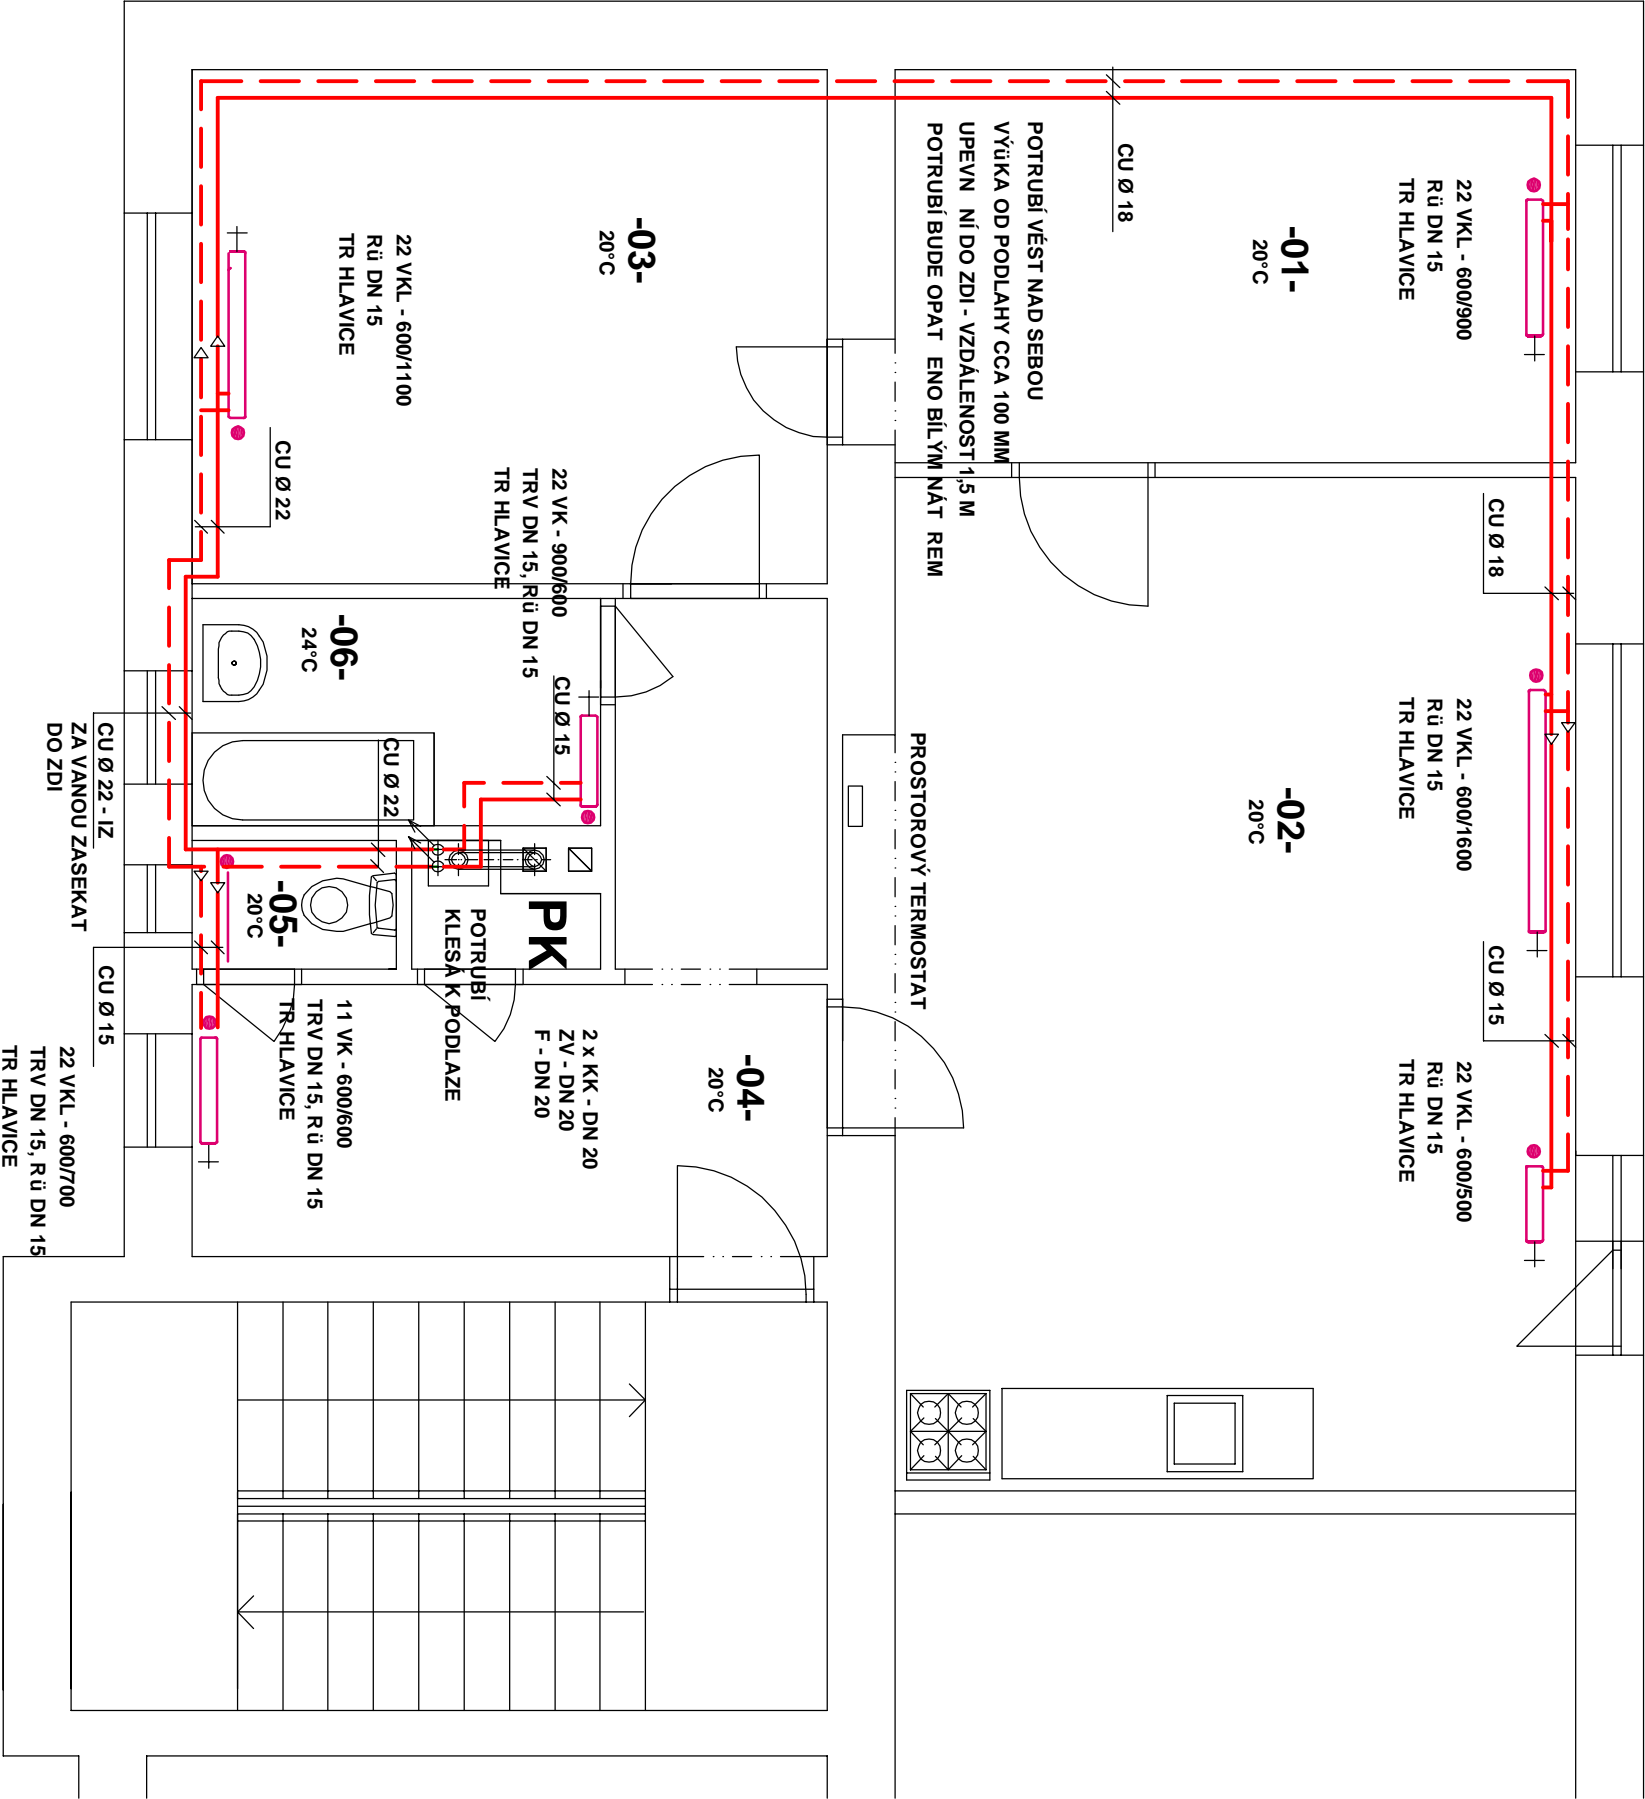

TEPELNÁ ZTRÁTA - 7,4 kW
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/55°C
TLAKOVÁ ZTRÁTA - 15,0 kPa

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:					
ING. DANA PEIKERTOVÁ		ING. DANA PEIKERTOVÁ							
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA									
STUPE :									
NÁZEV AKCE:									
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 3 - ZAPLETALOVA 1097/8									
						FORMÁT		2A4	
						DATUM		03/2018	
NÁZEV VÝKRESU:									
P DORYS BYTU - ROZVODY UT									
M		ÍTKO		. p ílohy					
1:50				02					