



PLECHANOVÁ 217-1.NP-BYT Č.1

## ZAPOJENÍ KOTLE

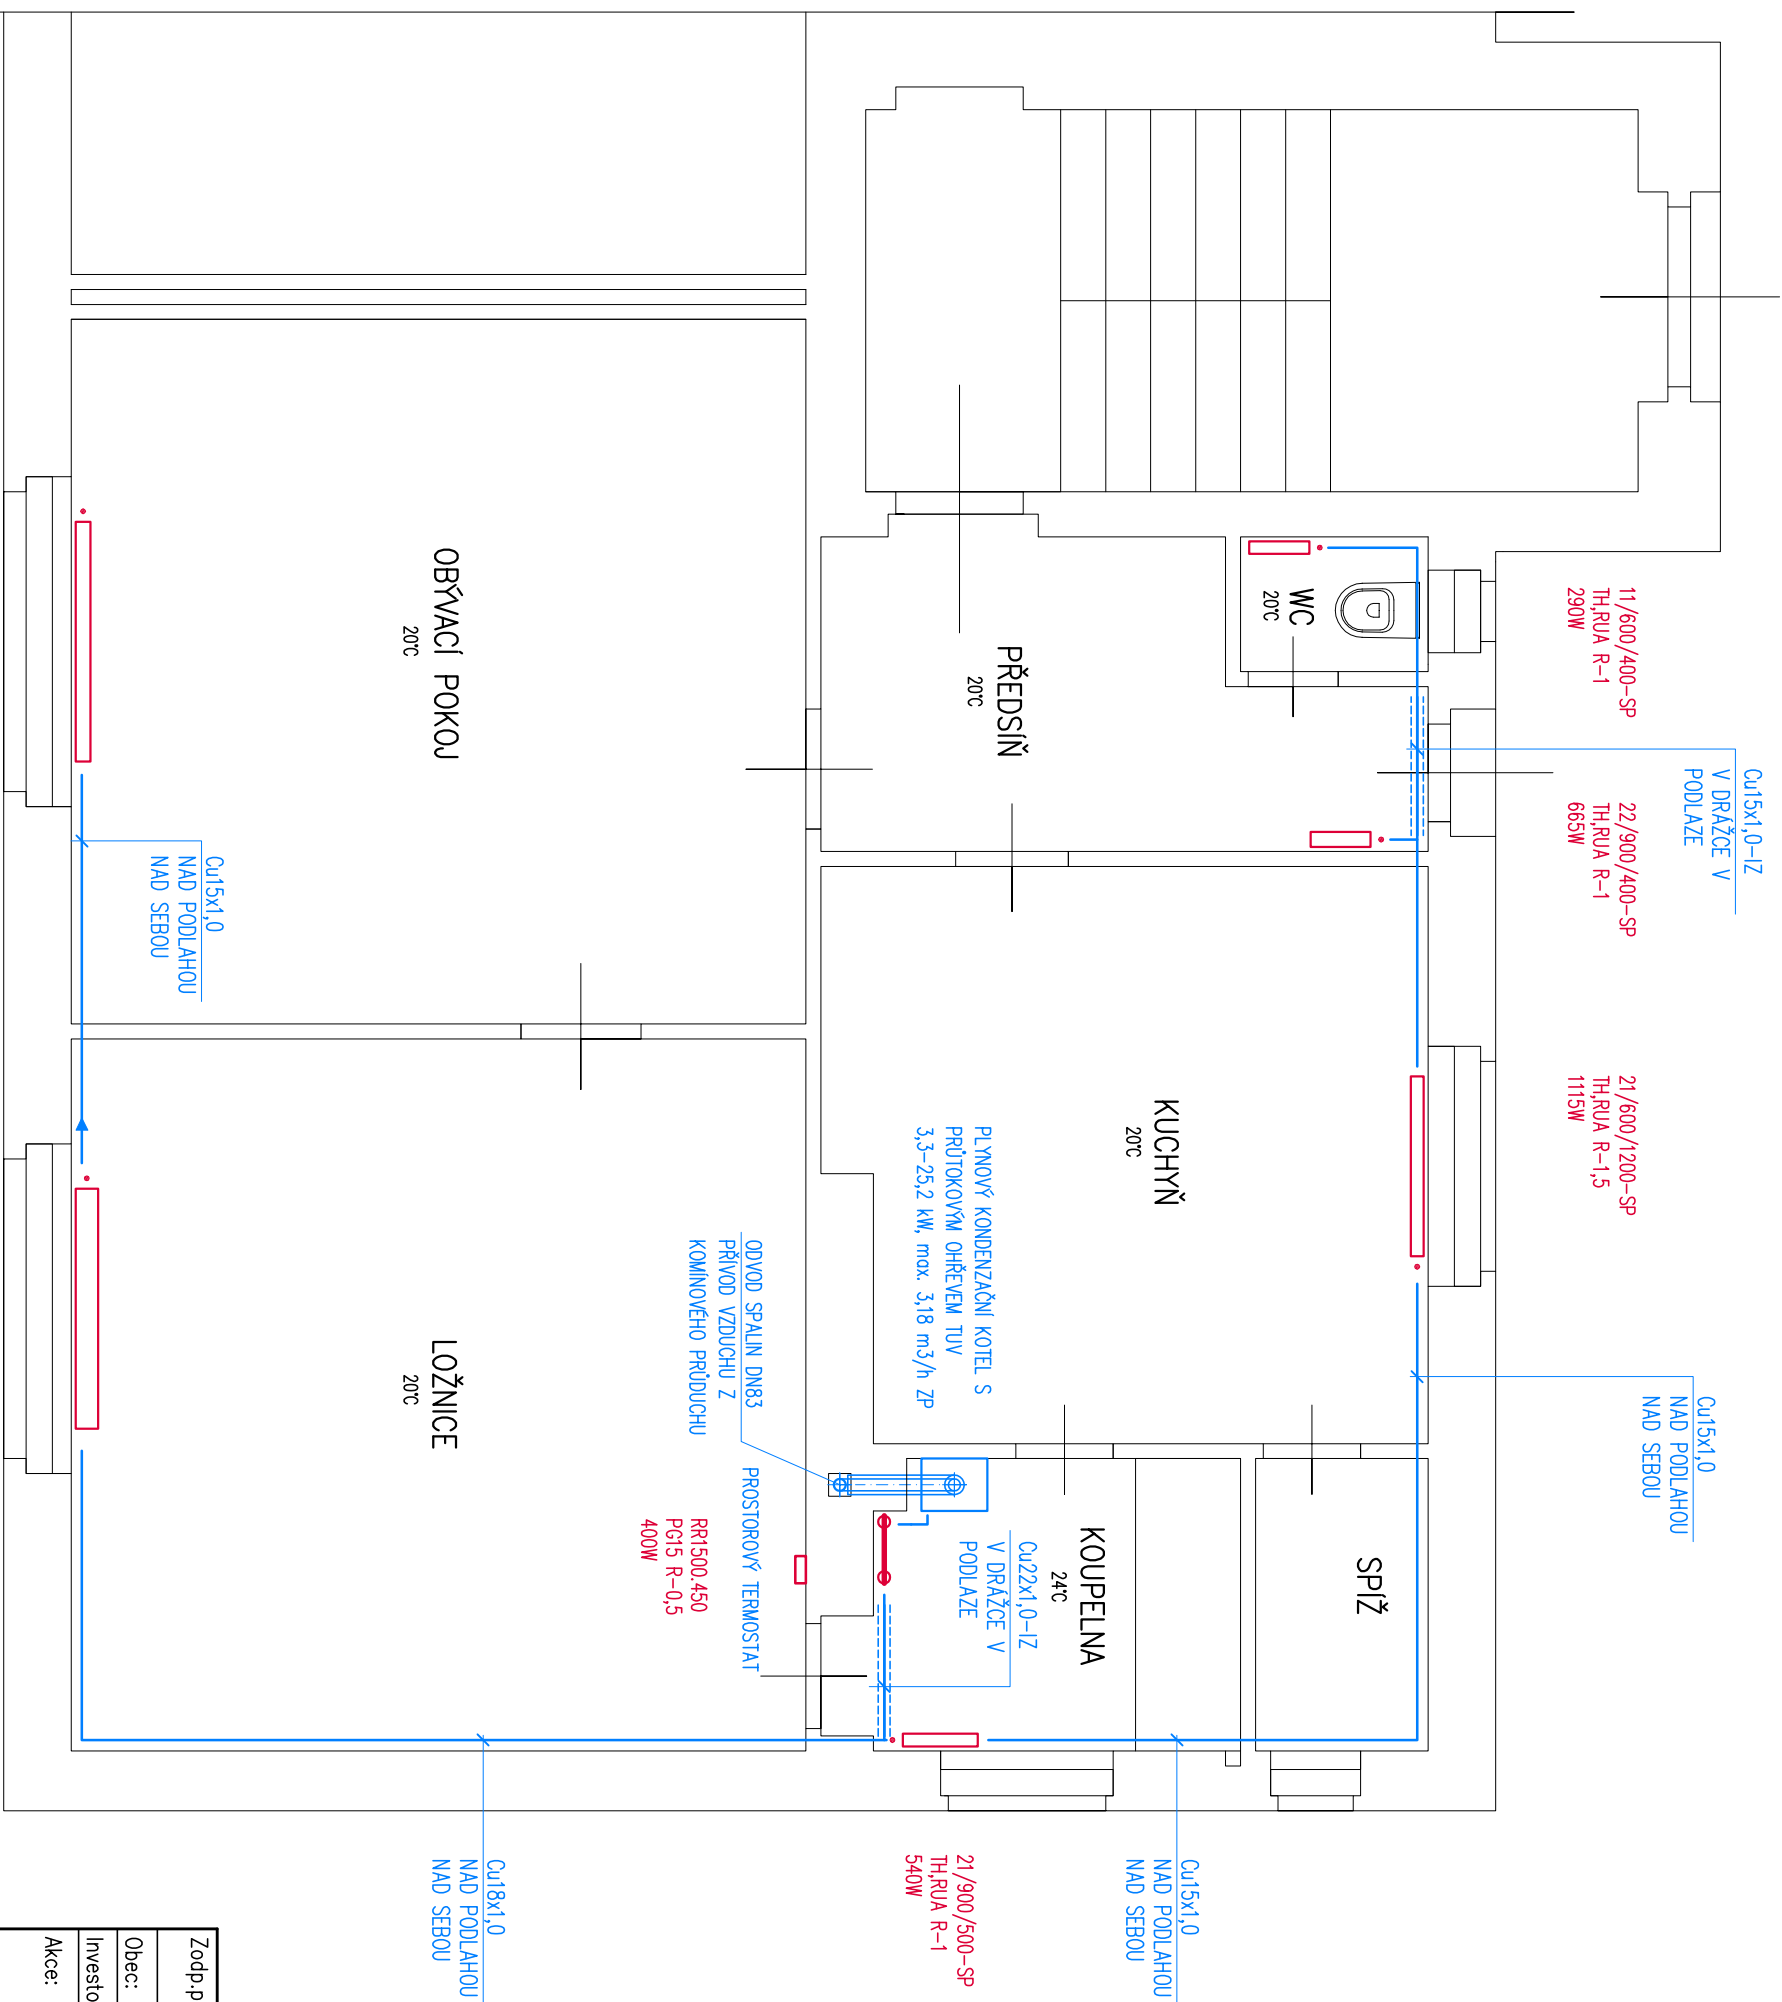

## POZNÁMKA


– PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDE ODBORNOU KOMINICKOU ORGANIZACÍ PROVEDENA IDENTIFIKACE STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDŮCHŮ (PŘÍSLUŠNOST K B.TYU). REVIZE JEJICH PRŮCHODNOSTI A TYTO ŘÁDNĚ VYŠETŘENY OD VEŠKERÝCH SPALINOVÝCH ÚSAZENIN A NEČISTOT – NEZBYTNĚ PRO MOŽNOST NÁSÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU KONDENZAČNÍMI KOTLY ZE STÁVAJÍCÍCH PRŮDŮCHŮ.

– PŘÍPOJKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI Cu 15x1

- POTRUBÍ BUDE VEDENO U PODLAHY NAD SEBOU

## LEGENDA

21 / 500 / 400 – SP	ODELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5)
RUA	REGULAČNÍ A UZAVÍRAČÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM
R	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULACE VENTILOVÉ VLOŽKY, nost. 1–14v min=0,13, nost. 8–14v min=0,75 (2–0,22, 3–0,31, 4–0,38, 5–0,47, 6–0,57, 7–0,66)
RR	RUČNÍKOVÝ RADIÁTOR SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
PG15	PŘÍPOJOVACÍ GARANTURA PRO STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ VČ. HLAVICE A PVC KRYTKY



-15°C

Zodp projektant: Ivo Neužil		Vypracoval: Ivo Neužil	
Obec: Ostřava	Okres: Ostřava – město		
Investor : Statutární město Ostřava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostřava			
Akce: VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ZŘÍZENÍ ETAŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ VE VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTCE VE SPRÁVĚ MOB SLEZSKÁ OSTRAVA			
BYT č.1-1.NP, PLECHANOVA 217/6a, OSTRAVA			
Obsah: PŮDORYS – VYTÁPĚNÍ			
Díl: D.1.4.3–VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE			

IVO NEUŽIL – THERM	
AUTORIZOVANÝ TECHNIK - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY- VYTÁPĚNÍ A VYDOUCHOTECNÍKA Valčík Albrechtice 516, 742 91 Valčík Albrechtice GSM : +420 603 908 519 e-mail : neuzil@seznam.cz	
Měřítko:	1:50
Datum:	únor 2017
Zak.číslo:	18/2017
Stupeň:	DPS
Číslo výkresu:	Číslo kopie:
D.1.4.3.b-01	